



Наименование параметра и место отбора импульса	Уровень канализационных стоков		
	резервуар N3	резервуар N3	резервуар N3
Позиция	1а	2а	3а

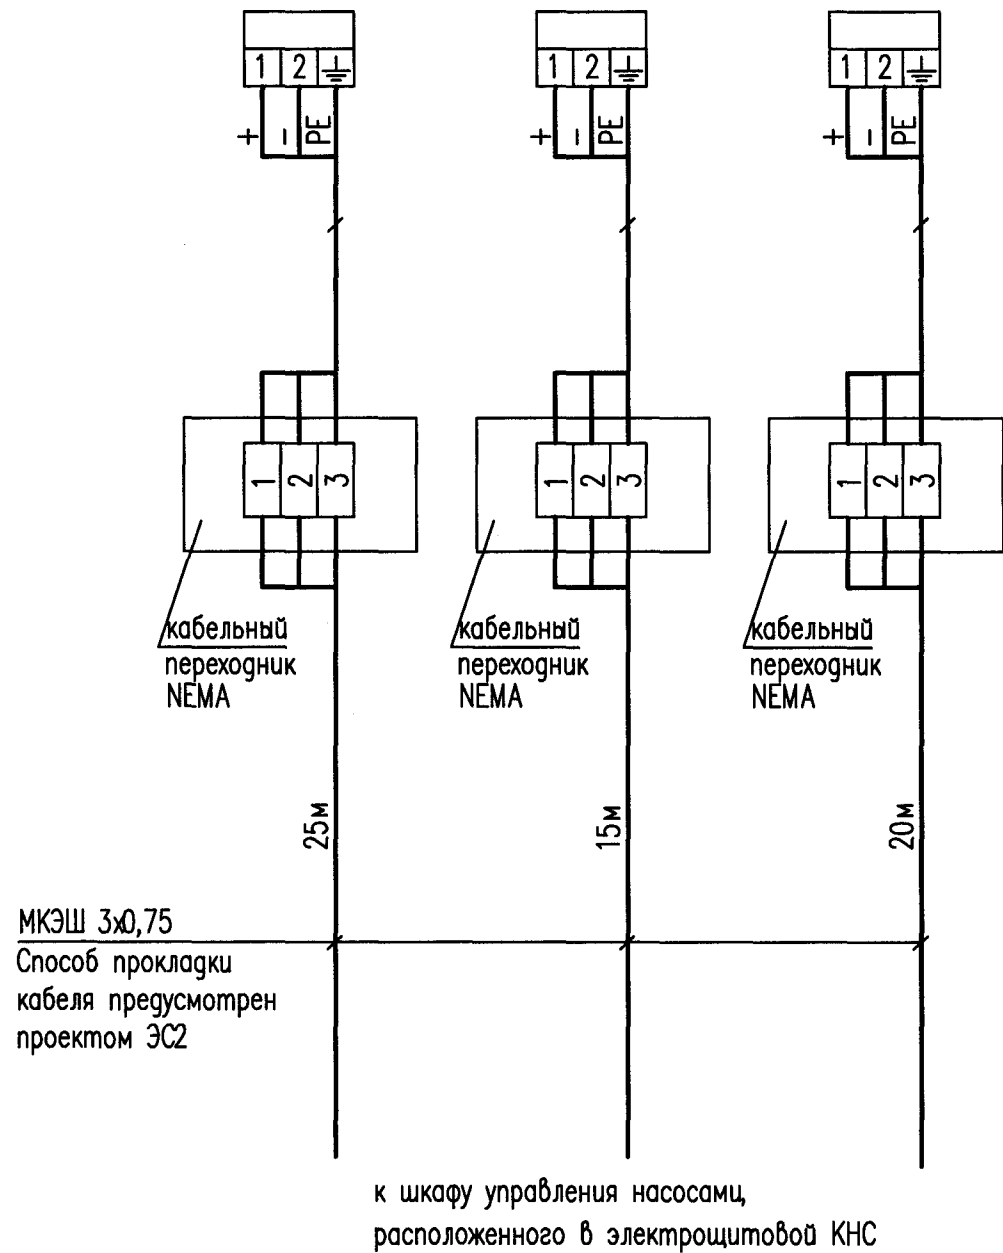

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75мм2 ГОСТ10348-80*Е	60	м
	Кабельный переходник NEMA 4 IP67	3	шт

						12300-Л21-НК.АТХ			
						Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Дворецкая			<i>Дворецкая</i>	03.16.		Р	3	
Проверил	Мезенцева			<i>Мезенцева</i>	03.16.				
Гл. спец.	Шаталова			<i>Шаталова</i>	03.16.				
Нач. отд.	Ивашова			<i>Ивашова</i>	03.16.				
Нормоконтр.	Мезенцева			<i>Мезенцева</i>	03.16.	Схема соединений внешних проводов	<div>ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"</div>		
ГИП	Чернецова			<i>Чернецова</i>	03.16.				